

Committente: **CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA GALLURA**

Campione: **EMISSIONI DIFFUSE CORPO DISCARICA**

Campionamento del: 07 luglio 2015 ora: 08:30-10:00

Condizioni meteorologiche: Soleggiato

Data ricevimento: 08 luglio 2015

Georeferenziazione: X=1549511,7148 ; Y=4526183,929

Proveniente da: **Complesso IPPC di trattamento e smaltimento RSU/RS**

Codice campione laboratorio: 09233

Campionatore: Tecnico del Laboratorio

T°C campione al campionamento: +30 °C

Punto di campionamento: Punto 3 presso HOTEL DANIEL - Loc. Murta Maria

Codice campione cliente: //

T°C campione al ricevimento: //

Parametri	Metodi di campionamento	Metodi di prova	Risultato di prova	LoQ	Unità di misura	LAB	Data prova		Concentrazione di riferimento <sup>A</sup> (mg/Nm <sup>3</sup> )
							Inizio	Fine	
Acido Solfidrico (H <sub>2</sub> S)	Analizzatore "Eagle 2"	Analizzatore "Eagle 2"	<LoQ	0,02	ppm	A	07/07/15	07/07/15	0,1
Ammoniaca (NH <sub>3</sub> )	Analizzatore "Eagle 2"	Analizzatore "Eagle 2"	<LoQ	0,02	ppm	A	07/07/15	07/07/15	5
Polveri totali (24h) *	DPCM 28/03/1983 GU n°145 28/05/1983	DPCM 28/03/1983 GU n°145 28/05/1983	20,4	0,1	µg/Nm <sup>3</sup>	A	07/07/15	10/07/15	1,00 µg/Nm <sup>3</sup>
PM 10 *	UNI EN 23210: 2009	UNI EN 23210: 2009	2,0	0,1	µg/Nm <sup>3</sup>	A	07/07/15	10/07/15	In attesa di indicazioni da parte degli enti
Σ Composti Organici Volatili (COV)	NIOSH 2549 1996	NIOSH 2549 1996	2,1	0,01	mg/Nm <sup>3</sup>	A	07/07/15	10/07/15	In attesa di indicazioni da parte degli enti
MERCAPTANI	NIOSH 2542 1994	NIOSH 2542 1994							
Metilmercaptano			<LoQ	0,01	ppm	A	07/07/15	10/07/15	0,1
Etilmercaptano			<LoQ	0,01	ppm	A	07/07/15	10/07/15	0,1
n-Butilmercaptano			<LoQ	0,01	ppm	A	07/07/15	10/07/15	0,1
GAS PERMANENTI									
Metano	Analizzatore "Eagle 2"	Analizzatore "Eagle 2"	<LoQ	0,001	% v/v	A	07/07/15	07/07/15	0,1

Note: \* : Prova non accreditata da ACCREDIA      • : campionamento non accreditato da ACCREDIA

LoQ: Limite di Quantificazione

A: Prova eseguita presso il Laboratorio EUROLAB S.r.l. via Florignano n. 5/C P.zzo Colosseum - 84091 Battipaglia (SA)

B: Prova eseguita presso il Laboratorio EUROLAB S.r.l. via Capoverde snc PALA'S OFFICE zona Industriale - 07026 Olbia (OT)

\*: Valori di parametri previsti dall' Autorizzazione Integrata Ambientale determinazione n. 84/2014 del Dirigente della Provincia di Olbia - Tempio.

□ Ai sensi del D.Lgs. del 13/01/2003 n. 36, "Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti".

\* ora del campionamento: dalle ore 09:00 del 07/07/2015 alle ore 09:00 del 08/07/2015 (Volume campionato = 31,4 m<sup>3</sup>).

\* ora del campionamento: dalle ore 09:00 del 07/07/2015 alle ore 09:00 del 08/07/2015 (Volume campionato = 56,1 m<sup>3</sup>).

Battipaglia, 13 luglio 2015

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova.  
 Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero.  
 La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal ns. laboratorio.  
 RESPONSABILE DEL LABORATORIO, CAMPIONAMENTI E PROVE AMBIENTALI: Dott.ssa BICE VISCIDO  
 RESPONSABILE DELLE PROVE CHIMICHE: P.I. ELIO RUSSO



PARERI ED INTERPRETAZIONI – NON OGGETTO DELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA


Il campione , per i parametri analizzati, **E' CONFORME** alle disposizioni previste dall' **Autorizzazione Integrata Ambientale** determinazione n. 84/2014 del Dirigente della Provincia di Olbia - Tempio.

Battipaglia, li 13 luglio 2015

Il Chimico Professionista



Rose dei venti periodo: 07/07/2015 0.00 - 07/07/2015 23.50

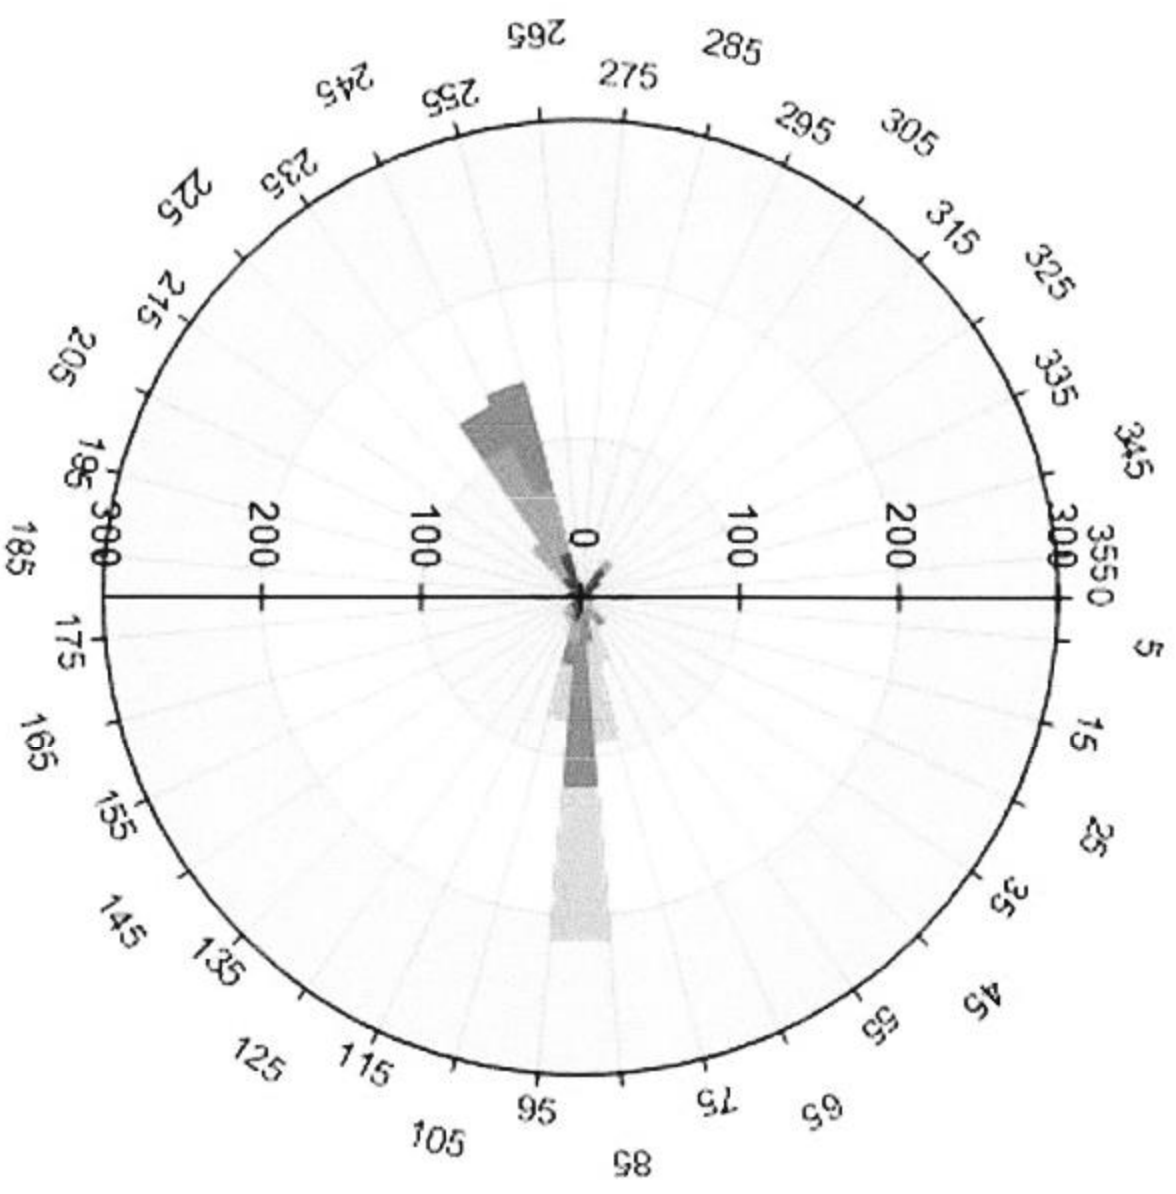

**VELOCITA' DEL VENTO**  
**(m/s)**

■	V6 (> 12,0)
■	V5 (6,5 - 12,0)
■	V4 (3,9 - 6,5)
■	V3 (2,3 - 3,9)
■	V2 (0,3 - 2,3)
■	V1 (< 0,3)

ALLEGATO AL RAPPORTO DI PROVA N°15/09233  
CONDIZIONI METEOCLIMATICHE

07/07/2015 0.00.00 <-> 10/07/2015 23.59.59

Data	Umidità REL [1] Min (%)	Umidità REL [1] Ave (%)	Umidità REL [1] Max (%)	Tempa RIA [2] Min (°C)	Tempa RIA [2] Ave (°C)	Tempa RIA [2] Max (°C)	RodG1 Obale [3] Min (W/m2)	RodG1 Obale [3] Ave (W/m2)	RodG1 Obale [3] Max (W/m2)	DIRvent o [4] PrevDir (>)	DIRvent o [4] RisDir (>)	DIRvent o [4] RisVel (>)	DIRvent o [4] CalmPe rc (>)	PressAT M Ave (hPa)	VELven to [5] Min (m/s)	VELven to [5] Ave (m/s)	VELven to [5] Max (m/s)	PIOGGI A [6] Tot (mm)	TENSAII m Inst	TempIN Terna Inst (°C)
07/07/15	27,2	45,6	70,9	24,49	28,53	33,01	287	683	1923	172,3	230,7	1,4	6,8	1010	0	3,29	10,2	0	14,1	37,59
08/07/15	36,7	49,4	70,1	22,08	28,12	32,86	306	710	1923	112,7	246,6	1,3	29,3	1008	0	2,32	10,1	0	14,1	37,28
09/07/15	4,4	42,7	65,2	23,42	29,3	35,33	287	737	1923	286,6	271,9	5,5	5,3	1003	0	4,23	13,1	0	14,1	37,06
10/07/15	32,5	51,6	68,6	22,61	26,58	31,95	275	724	1923	301,4	256,3	3,1	1,4	1002	0	4,87	15,68	0	14,1	34,71