


Prova di emungimento a portata costante in discesa e in risalita
Cantiere Impianto di smaltimento RSU/RS in località "Spiritu Santu" - Comune di Olbia

POZZO S18-1 Lunghezza 10 m Diametro 152,44 mm Prof.pompa 8,50 m Quota boccaforo dal P.C. 35,0 cm

Prova in discesa	Data inizio prova	Letture iniziale
	7-mar-16	1,490
	Ora inizio prova	Portata l/m
	15:55	6,00

Frequenza	Secondi	Minuti	Ore	Letture in m
da 0 a 5 minuti ogni 30 secondi (letture 10)	30	0,5		1,720
	60	1		1,880
	90	1,5		2,050
	120	2		2,200
	150	2,5		2,360
	180	3		2,520
	210	3,5		2,680
	240	4		2,840
	270	4,5		3,000
da 5 a 10 minuti ogni 1 minuto (letture 5)	300	5		3,160
		6		3,480
		7		3,790
		8		4,100
		9		4,400
da 10 a 20 minuti ogni 5 minuti (letture 2)	10			4,720
	15			6,230
da 20 a 60 minuti ogni 10 minuti (letture 4)	20			7,710
	21			8,000
	22			8,340
da 60 a 120 minuti ogni 20 minuti (letture 3)	22,5			8,500
	60	1		
	80			
	100			
da 120 a 180 minuti ogni 30 minuti (letture 2)	120		2	
	150			
	180	3		

Letture al boccaforo

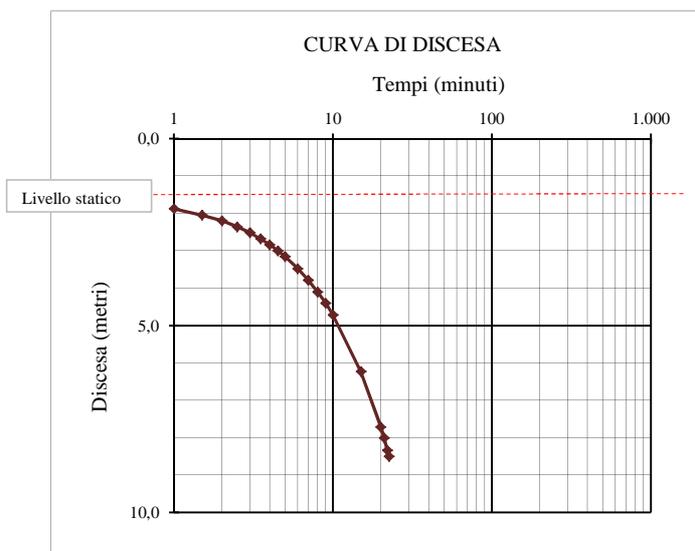

Prova di emungimento a portata costante in discesa e in risalita
Cantiere Impianto di smaltimento RSU/RS in località "Spiritu Santu" - Comune di Olbia

POZZO S18-1 Lunghezza 10 m Diametro 152,44 mm Prof.pompa 8,50 m Quota boccaforo dal P.C. 35,0 cm

Prova in risalita Ora inizio prova Lettura iniziale

Frequenza	Secondi	Minuti	Ore	Letture in m
da 0 a 5 minuti ogni 30 secondi (letture 10)	30	0,5		
	60	1		
	90	1,5		
	120	2		
	150	2,5		
	180	3		
	210	3,5		
	240	4		
	270	4,5		
da 5 a 10 minuti ogni 1 minuto (letture 5)	300	5		
		6		
		7		
		8		
da 10 a 20 minuti ogni 5 minuti (letture 2)		9		
		10		
		15		
da 20 a 60 minuti ogni 10 minuti (letture 4)		20		
		30		
		40		
		50		
da 60 a 120 minuti ogni 20 minuti (letture 3)		60	1	
		80		
		100		
da 120 a 180 minuti ogni 30 minuti (letture 2)		120	2	
		150		
da 180 a 240 minuti ogni 30 minuti (letture 2)		180	3	
		210		
		240	4	

Non rilevata

Letture al boccaforo

